


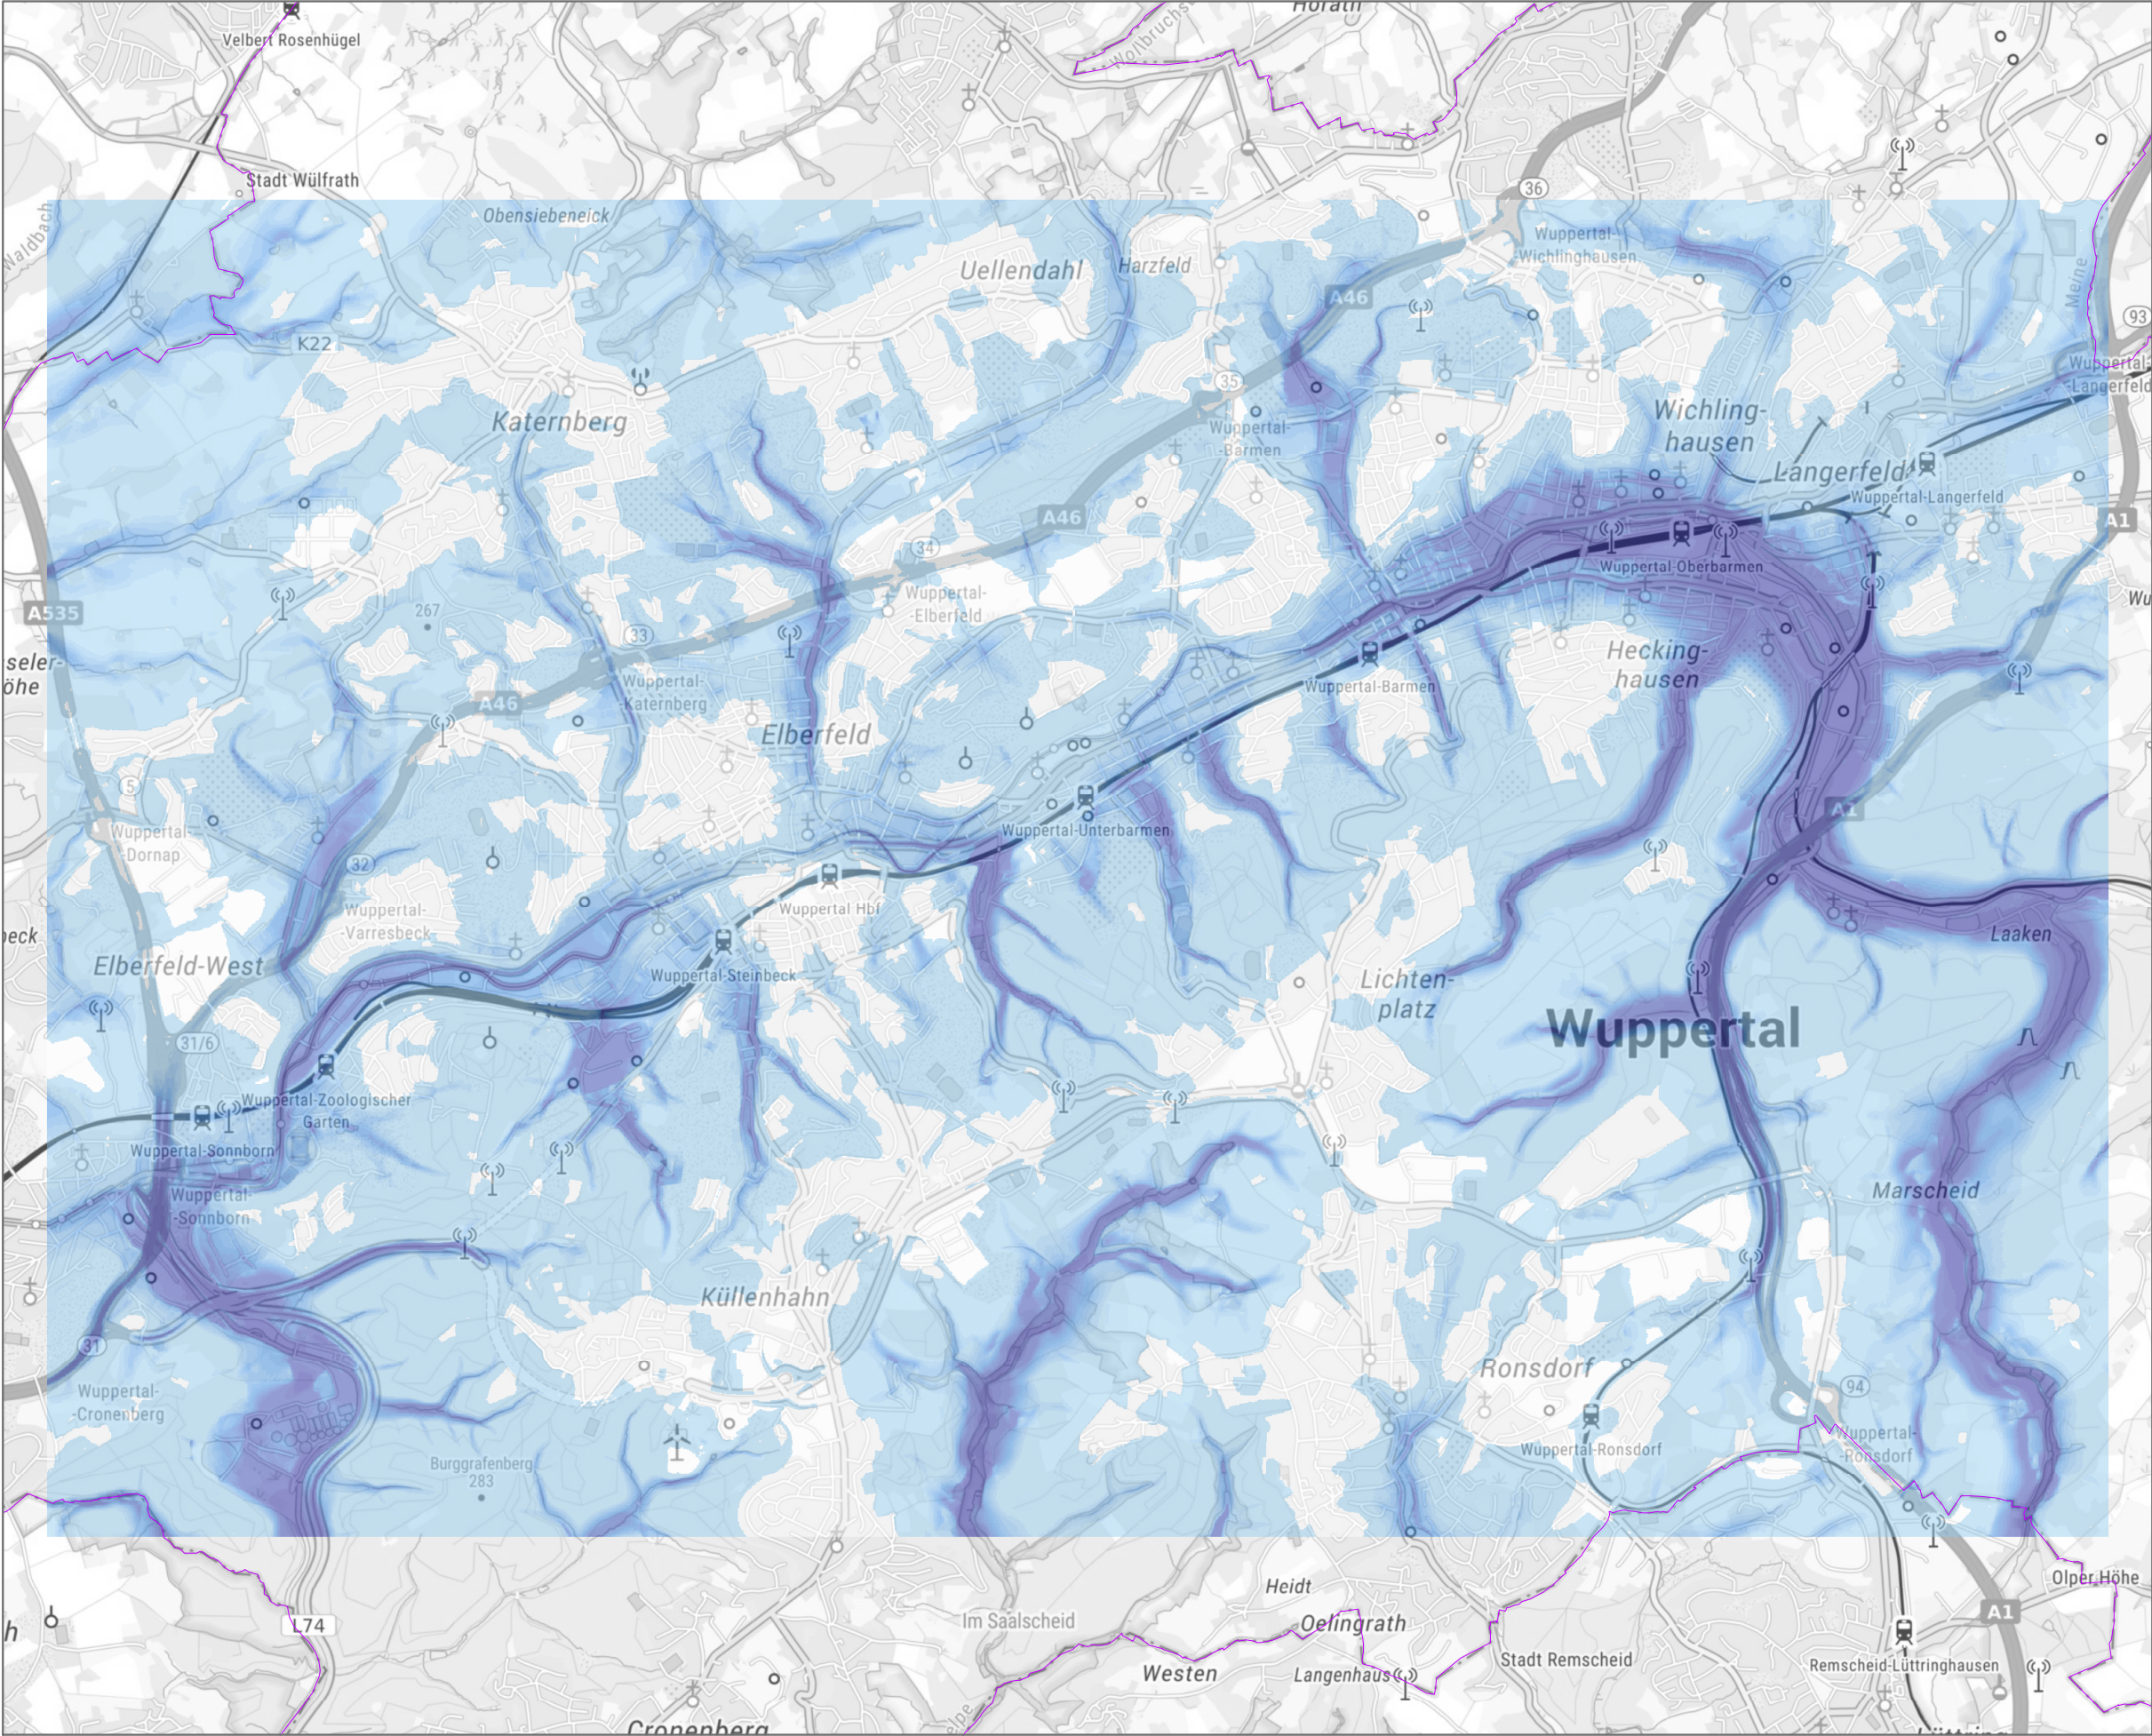

Ergebnisse der Kaltluftmodellierung


Kaltluftmengen und Strömungsverhältnisse bei windschwachen Strahlungswetterlagen in der frühen Nacht (3 h nach Sonnenuntergang)

aus:
BESTKLIMA
Teilprojekt Siedlungsklimatische Modellierung

Berechnet durch:
Geographisches Institut der RWTH Aachen
Lehr- und Forschungsgebiet
Physische Geographie und Klimatologie

LEGENDE

Kaltluftvolumenstromdichte



Stand: Oktober 2020

Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschützt.
Vervielfältigungen, Umarbeitungen, Veröffentlichungen oder die Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung des Herausgebers, ausgenommen Vervielfältigungen und Umarbeitungen zur innerbetrieblichen Verwendung bei Behörden oder zum eigenen Gebrauch.

IMPRESSUM

Herausgeber: Stadt Wuppertal
Bearbeitung: GB 300.2
Layout: Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Kartengrundlage: <http://www.bkg.bund.de>
WMS TOPPlusOpen P50 (2021)
Projektion: ETRS 1989 UTM 32N (EPSG25832)
Maßstab: 1:40.000